



FRESHPOINT® GRO-350B

SYSTÈMES À OSMOSE INVERSE EN TROIS ÉTAPES



APPLICATIONS

- ◆ Eau potable

FEATURES • BENEFITS

- ◆ Réduit jusqu'à 98 % le plomb
- ◆ Réduit une variété de contaminants de l'eau jusqu'à 90 %
- ◆ Changement de cartouche facile par enclenchement
- ◆ Cartouches à code couleur permettant de maintenir l'ordre des filtres
- ◆ Raccords instantanés de 3/8 po pour une installation simplifiée
- ◆ La membrane à haute efficacité filtre jusqu'à 50 gallons par jour

CONSEILS D'INSTALLATION

- ◆ Choisissez un endroit pour le montage qui peut supporter le poids total du système en fonctionnement.
- ◆ Installez le système à la verticale, la cartouche pendant vers le bas.
- ◆ Il est possible d'installer le système de sorte que la cartouche arrive au niveau de la plinthe puisque le levier d'assistance mécanique éjecte directement les cartouches.


CONSEILS D'UTILISATION

- ◆ Remplacez le préfiltre et le postfiltre tous les ans et la membrane OI tous les 18 mois.
- ◆ Disposez les cartouches de remplacement dans le bon ordre en observant les formes à code couleur.
- ◆ Conception du système intégrant des clapets de retenue : il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation en eau froide pour remplacer les cartouches.

COMPREND

- ◆ Robinet latéral de coupure anti-retour
- ◆ Trousse d'installation
- ◆ Manuel d'installation et d'utilisation
- ◆ Réservoir de stockage de 3,2 gallons

FRESHPOINT GRO-350B SYSTÈMES À OSMOSE INVERSE EN TROIS ÉTAPES

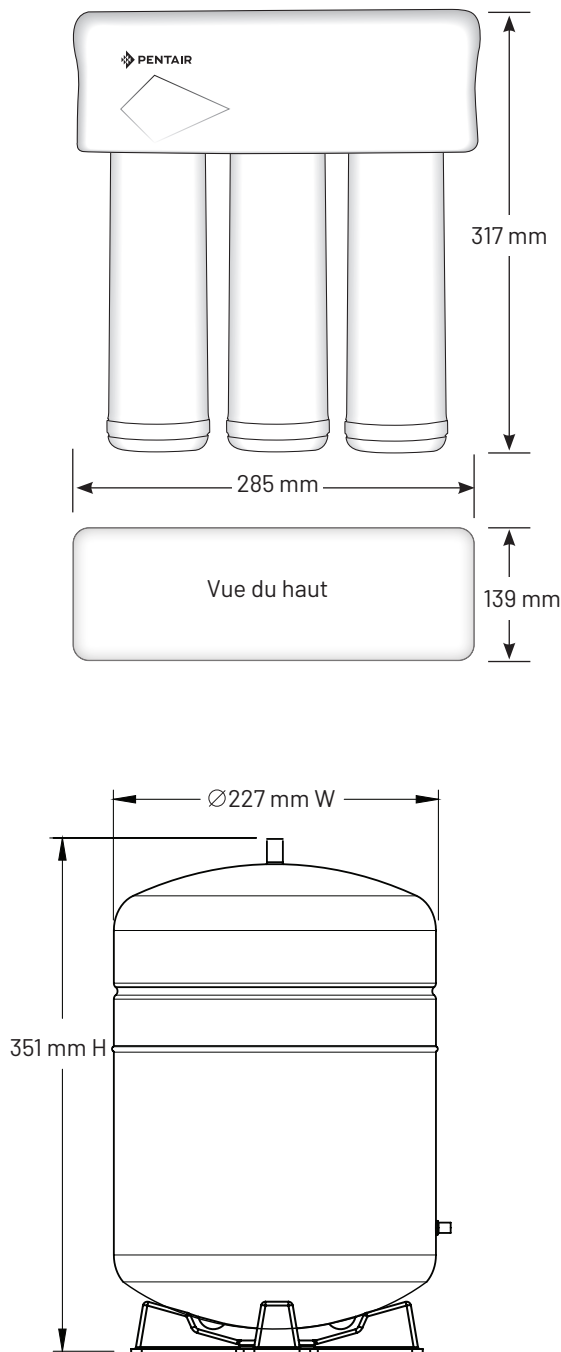

SPÉCIFICATIONS

- ◆ **Système** (modèle/no de pièce.)
GRO-350B/161110
- ◆ **Diamètre de l'arrivée**
3/8" QC
- ◆ **Dimensions du système**
317 mm x 285 mm x 139 mm
(12.5" H x 11.25" W x 5.46" D)
- ◆ **Poids du système**
7.10 lbs
- ◆ **Réduction des contaminants**
Chlore goût et odeur
Arsenic (pentavalent) <= 50 ppb*
Baryum
Cadmium
Chrome (Hexavalent)
Chrome (Trivalent)
Cuivre
Fluorure
Plomb
Radium 226/228
Sélénium
Turbidité
Matières dissoutes totales
Kystes: Certifié selon la norme NSF/ANSI 58 pour réduire les kystes comme Cryptosporidium et Giardia par des moyens mécaniques.
- ◆ **Rejet de MDT**
96.90%
- ◆ **Durée approximative du filtre***
Pré/Post Filtres: 1 an
RO Membrane: 18 Mois
- ◆ **Taux de production du système**
56.63 Lpd (14.96 gpd)
(robinet latéral requis)
- ◆ **Taux de récupération**
38.65%
- ◆ **Certifications**
NSF/ANSI la norme 42, 58
CSA la norme B483.1
- ◆ **Plage de pression d'alimentation**
2.75 - 6.89 bar (40 - 100 psi)
- ◆ **Plage de pression d'alimentation**
4.4 - 37.8°C (40 - 100°F)
- ◆ **Cartouches de rechange**
(modèle/no de pièce)
F1GC-RC/655117-96
FDF1-RC/655123-96
GR050-RC/655121-96

* La durée du filtre dépend du nombre de gallons traités et de la qualité générale de l'alimentation de l'eau.

EPA Est. No. 082989-CHN-001



Système mis à l'essai et homologué par NSF International en regard des normes NSF/ANSI 42 et 58 et CSA B483.1 pour la réduction des substances indiquées dans la fiche technique et www.nsf.org du produit.



Pentair Residential Filtration

13845 Bishops Dr. | Suite 200 | Brookfield, WI 53005 | États-Unis

Téléphone: 262.238.4400 | Service clientèle: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com | pentair.com

Les marques de commerce et logos indiqués Pentair sont la propriété de Pentair. Les autres marques déposées, marques de commerce et logos sont la propriété de leur détenteur respectif.